



RZUT 2 PIĘTRA

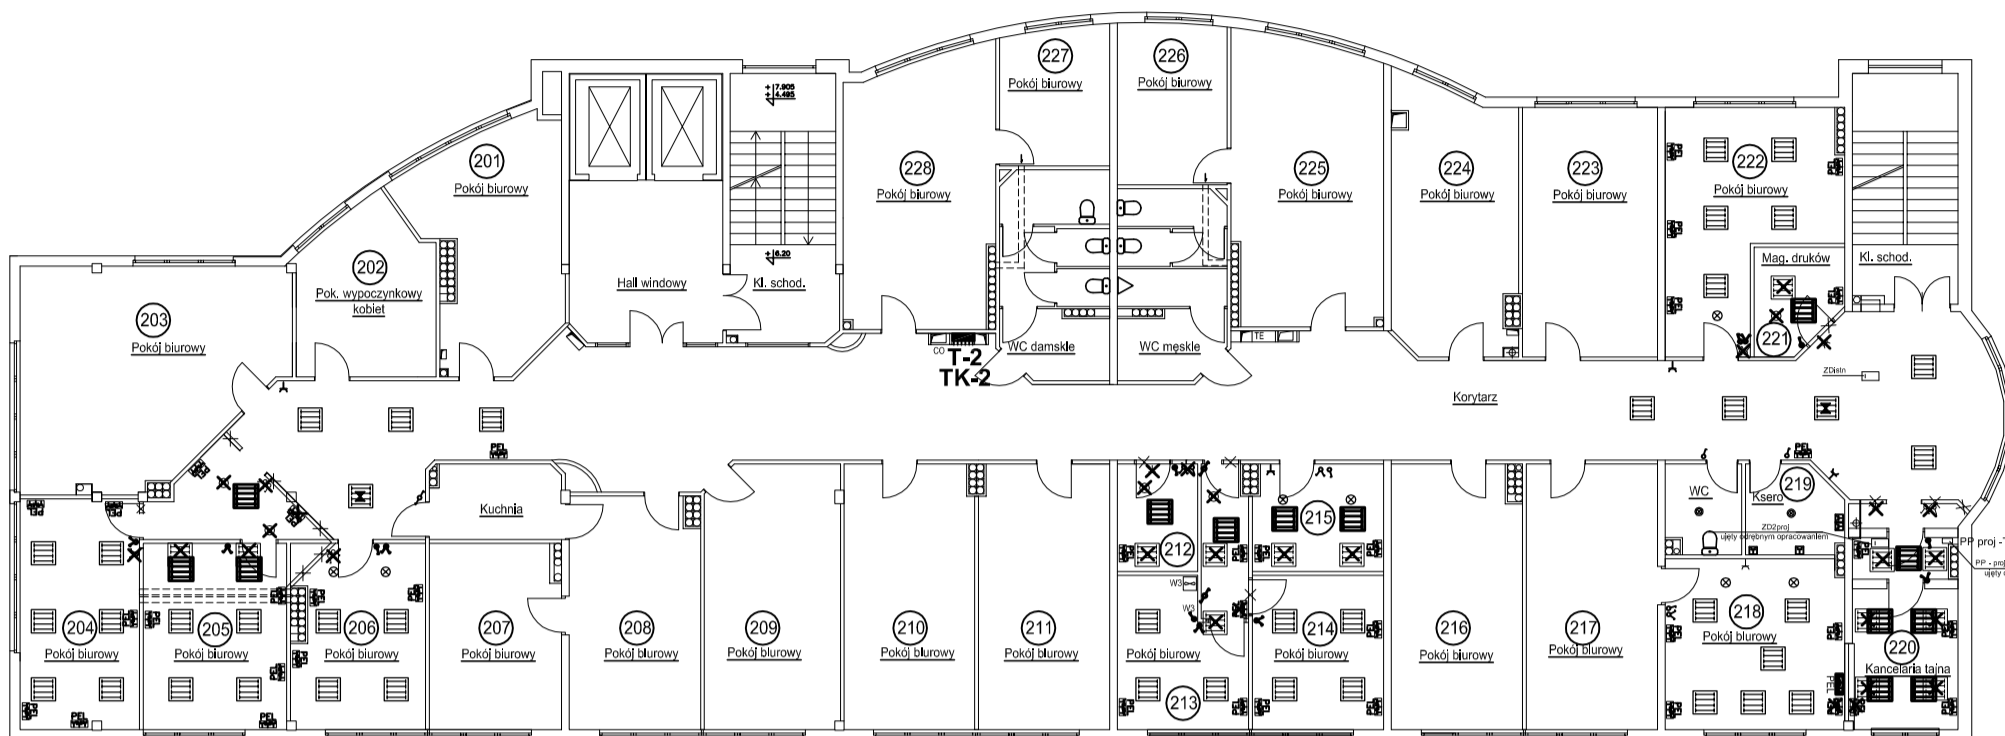

NR POM.	ZAKRES REMONTU
204	Demontaż wyłącznika oświetlenia Montaż wyłącznika oświetlenia
205	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Przebiegnięcie 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż wyłącznika oświetlenia
206	Demontaż 2 wyłączników oświetlenia Montaż 2 wyłączników oświetlenia
212	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Demontaż gniazda 230V Demontaż 4 wyłączników oświetlenia Montaż wyłącznika oświetlenia
213	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Montaż wyłącznika oświetlenia
214	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Montaż wyłącznika oświetlenia
215	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Przebiegnięcie 2 opraw świetlnikowych 4x18W
Korytarz przy 213,214	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż zestawu gniazd PEŁ Montaż oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż 2 wyłączników oświetlenia
218	Demontaż zestawu gniazd PEŁ Montaż zestawu gniazd PEŁ
220	Demontaż zestawu gniazd PEŁ Demontaż 2 wyłączników oświetlenia Demontaż gniazda 230V Demontaż 4 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 wyłączników oświetlenia Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Zasilenie próż. ZD2 przewodem YDY 3x15mm ² z list. ZD Zasilenie próż. PP przewodem YDY 3x15mm ² z list. kabli TK2
221	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż wyłącznika oświetlenia
222	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 wyłączników oświetlenia
Korytarz przy 204,206	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego korytarza Demontaż 2 opraw halogenowych Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W

Biurowiec biurowy z parkingiem	Elektryka
Warszawa, ul. Koszalińskiego 65	PEW
Instalacje elektryczne - rzut piętra po remoncie	3E
skł. aut. Koszalińska ul. Koszalińskiego 65 00-104 Warszawa	skł. aut. Koszalińska ul. Koszalińskiego 65 00-104 Warszawa
1:100	maj 2013


RZUT 1 PIĘTRA

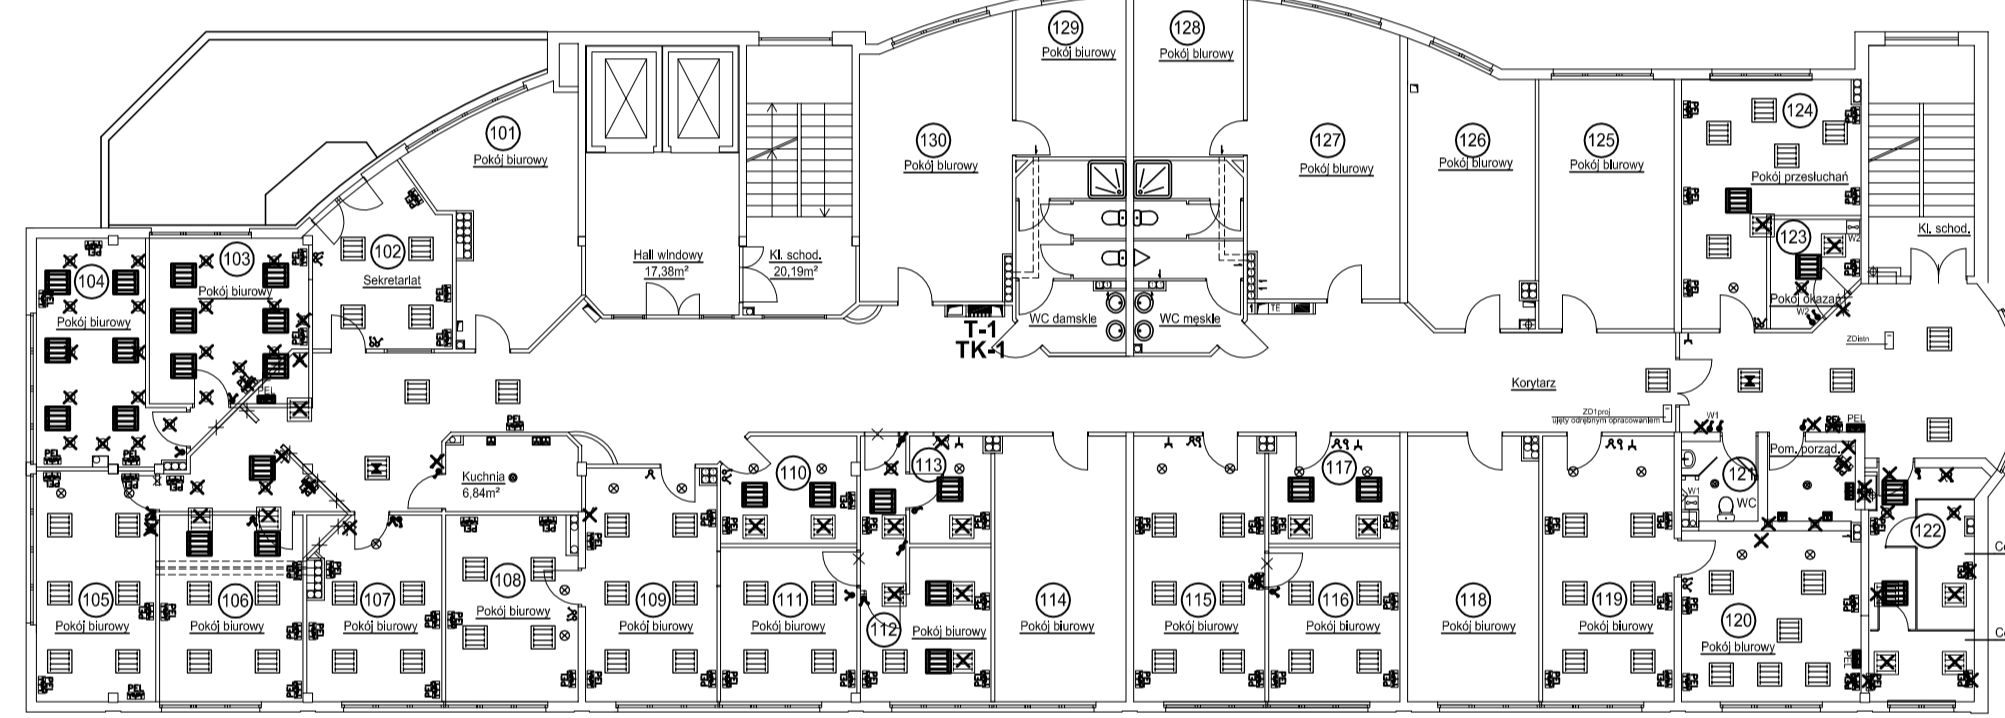

NR POM.	ZAKRES REMONTU	NR POM.	ZAKRES REMONTU
103	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 8 opraw halogenowych Demontaż 2 wyłączników oświetlenia Demontaż zestawu gniazd PEŁ Montaż zestawu gniazd PEŁ Montaż 6 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż wyłącznika oświetlenia Demontaż gniazda 230V	116	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Montaż wyłącznika oświetlenia
104	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż wyłącznika oświetlenia	117	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Przebiegnięcie 2 opraw świetlnikowych 4x18W
105	Demontaż 2 wyłączników oświetlenia Montaż 2 wyłączników oświetlenia	120	Demontaż zestawu gniazd PEŁ Montaż zestawu gniazd PEŁ Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Montaż wyłącznika oświetlenia Montaż wyłącznika podświetlenia wentylatora
106	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż wyłącznika oświetlenia	121	Demontaż 2 zestawów gniazd PEŁ Montaż zestawu gniazd PEŁ Demontaż 5 gniazd 230V Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż gniazda 230V Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
107	Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W	122	Demontaż 4 zestawów gniazd PEŁ Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż gniazda 230V Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
109	Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W	123	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż wyłącznika oświetlenia Demontaż gniazda 230V Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
111	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W	124	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Zasilenie próż. ZD1 przewodem YDY 3x15mm ² z list. ZD
112	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Przebiegnięcie 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W	125	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
113	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Przebiegnięcie 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W	126	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
Korytarz przy 103,107	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Zasilenie próż. ZD1 przewodem YDY 3x15mm ² z list. ZD	127	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
115	Demontaż zestawu gniazd PEŁ	128	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W

Biurowiec biurowy z parkingiem	Elektryka
Warszawa, ul. Koszalińskiego 65	PEW
Instalacje elektryczne - rzut piętra po remoncie	2E
skł. aut. Koszalińska ul. Koszalińskiego 65 00-104 Warszawa	skł. aut. Koszalińska ul. Koszalińskiego 65 00-104 Warszawa
1:100	maj 2013

RZUT PARTERU

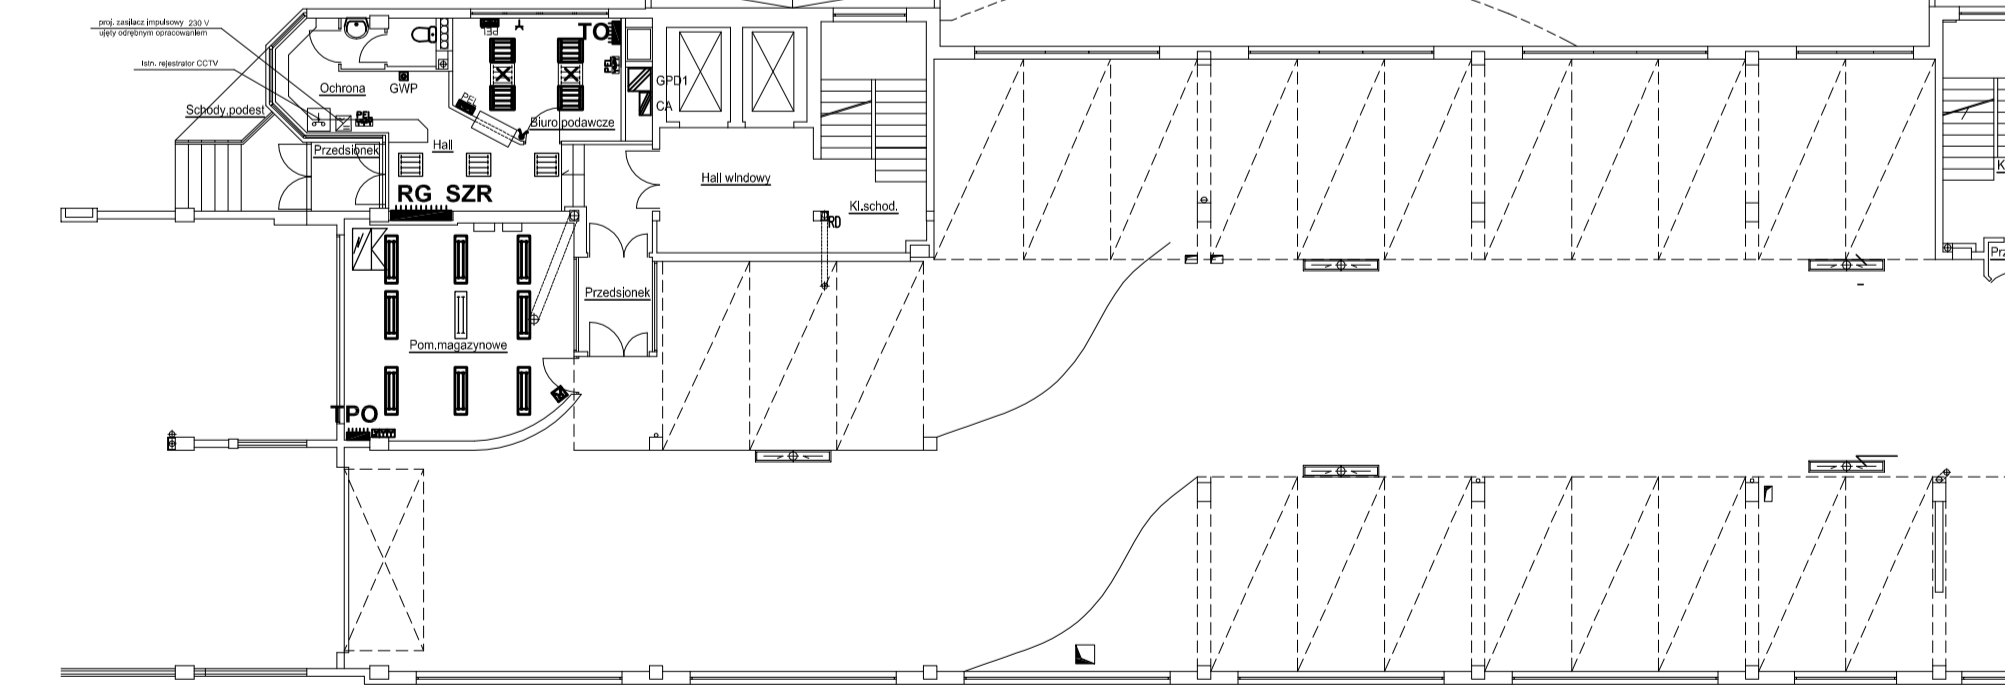

NR POM.	ZAKRES REMONTU
BIURO PODAWCZE	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 zestawów gniazd PEŁ
POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Montaż 8 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż wyłącznika oświetlenia Montaż wyłącznika oświetlenia
Ochrona	Zasilenie próż. zasilacza przewodem YDY 3x15mm ² z list. rejestracja CCTV

Biurowiec biurowy z parkingiem	Elektryka
Warszawa, ul. Koszalińskiego 65	PEW
Instalacje elektryczne - rzut piętra po remoncie	1E
skł. aut. Koszalińska ul. Koszalińskiego 65 00-104 Warszawa	skł. aut. Koszalińska ul. Koszalińskiego 65 00-104 Warszawa
1:100	maj 2013

NR POM.	ZAKRES REMONTU
103	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 8 opraw halogenowych Demontaż 2 wyłączników oświetlenia Demontaż zestawu gniazd PEŁ Montaż zestawu gniazd PEŁ Montaż 6 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż wyłącznika oświetlenia Demontaż gniazda 230V
104	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż wyłącznika oświetlenia
105	Demontaż 2 wyłączników oświetlenia Montaż 2 wyłączników oświetlenia
106	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż wyłącznika oświetlenia
107	Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
109	Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
111	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
112	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Przebiegnięcie 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
113	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Przebiegnięcie 2 opraw świetlnikowych 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W
Korytarz przy 103,107	Wytyśnienie obwodu oświetleniowego pomieszczenia Demontaż 2 opraw halogenowych Demontaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Demontaż gniazda 230V Demontaż oprawy halogenowej Przebiegnięcie oprawy świetlnikowej 4x18W Montaż 2 opraw świetlnikowych 4x18W Zasilenie próż. ZD1 przewodem YDY 3x15mm ² z list. ZD
115	Demontaż zestawu gniazd PEŁ

Biurowiec biurowy z parkingiem	Elektryka
Warszawa, ul. Koszalińskiego 65	PEW
Instalacje elektryczne - rzut piętra po remoncie	1E
skł. aut. Koszalińska ul. Koszalińskiego 65 00-104 Warszawa	skł. aut. Koszalińska ul. Koszalińskiego 65 00-104 Warszawa
1:100	maj 2013